


PREDISPOSIZIONI:

- N. 1 tubo in pvc D. 63 mm per scarico acque reflue;
- N. 1 tubo-camicia in pvc D. 50 mm per approvv. acqua
- N. 2 pozzetti in plastica dim 40x40x40

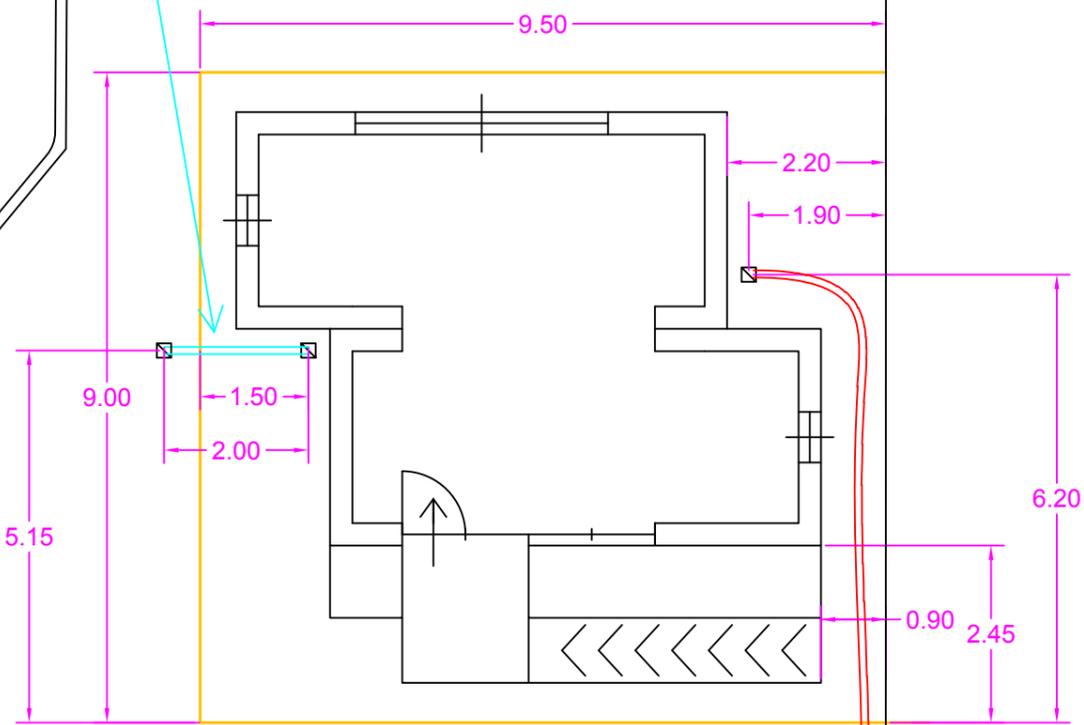

N. 2 cavidotti corrugati D. 40 mm per passaggio linea elettrica e linea dati